
0	1	2	3	4

FT17
Przepływomierz elektromagnetyczny
wersja rozdzielna
długość kabla l=25m
z detekcją pustej rury, elektrodami pomiarowymi i uziemiającymi
do aplikacji wodno–ściekowych
czujnik PN16, DN80, IP68

Przetwornik
zasilanie 230VAC
wyjście: RS485 Modbus RTU
język obsługi wyświetlacza: polski

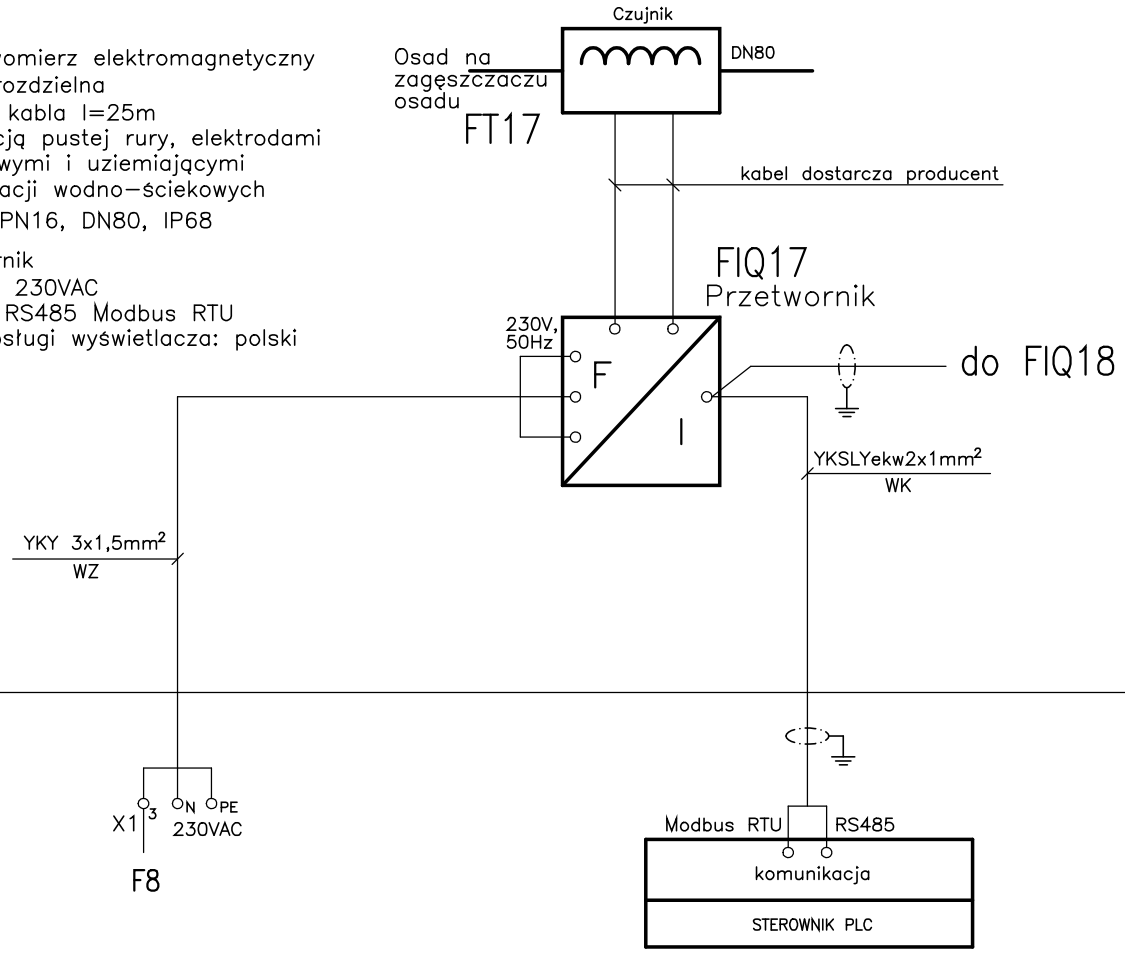

Obiekt

Szafka SP1

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica			
Inwestor	Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa		
Inwestycja Lokalizacja	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2		
Temat rysunku	Schemat układu pomiaru przepływu osadu na zagęszczaczu osadu - FIQ17 **PROJEKT WYKONAWCZY** **Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA**		Skala: Nr rys : 3.21/1
Projektował:	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07		Data: 08. 2016
Sprawdził:	mgr inż. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11		Nr projektu: 03/2016