

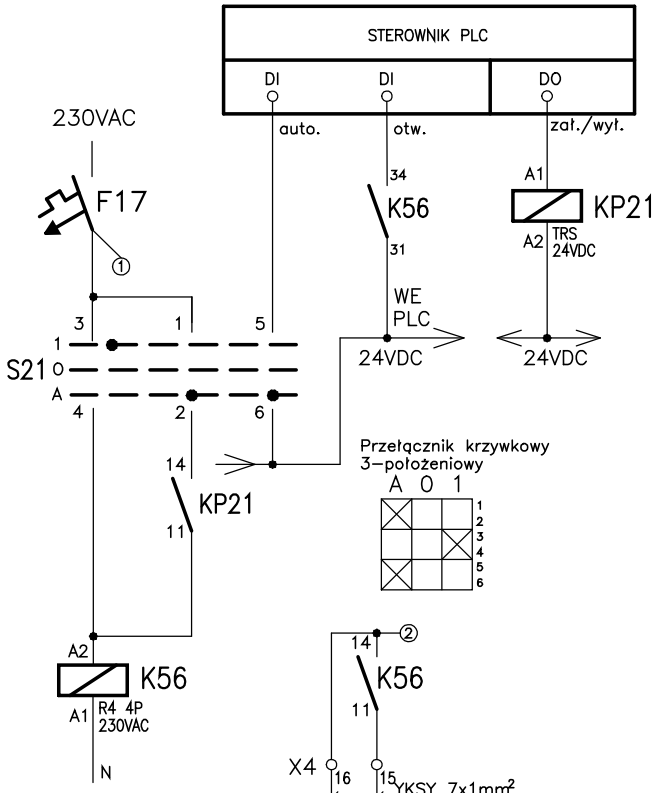


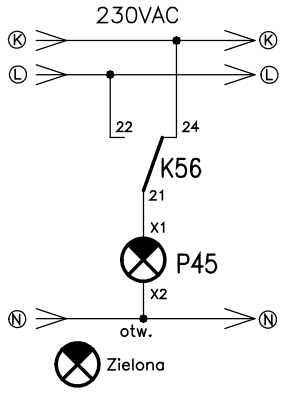


Szafa SZS+SD

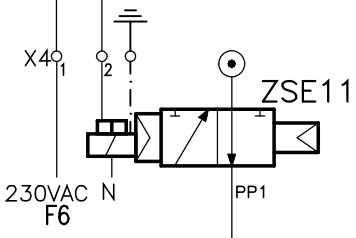

Zawór elektromagnetyczny
3/2 napięcie zasilania 230VAC,
końcówki pneumatyczne ø8

Szafa SE1

Pomieszczenie sitopiaskownika

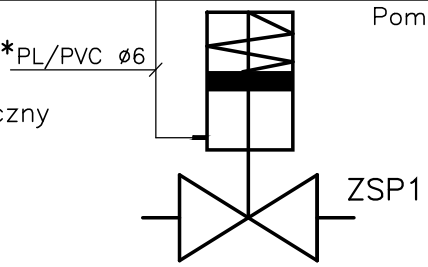

*PL/PVC – przewód pneumatyczny
poliamidowy w osłonie PVC
średnica 8/6mm,
temp. pracy –20st.C – 80st.C

ZSP1 – Zawór sterujący z napędem pneumatycznym

Odwadnianie układu napowietrzania

Obiekt

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica			
Inwestor	**Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa**		
Inwestycja Lokalizacja	**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2**		
Temat rysunku	Schemat układu zasilania i sterowania – Zawór ZSP1 **PROJEKT WYKONAWCZY** **Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA**		**Skala:** **Nr rys :** 3.22/11
Projektował:	**inż. Tomasz Więcek** **MAP/0177/PWOE/07**		**Data:** 08. 2016
Sprawdził:	**mgr inż. Artur Gawełczyk** **MAP/0039/PWOE/11**		**Nr projektu:** 03/2016