
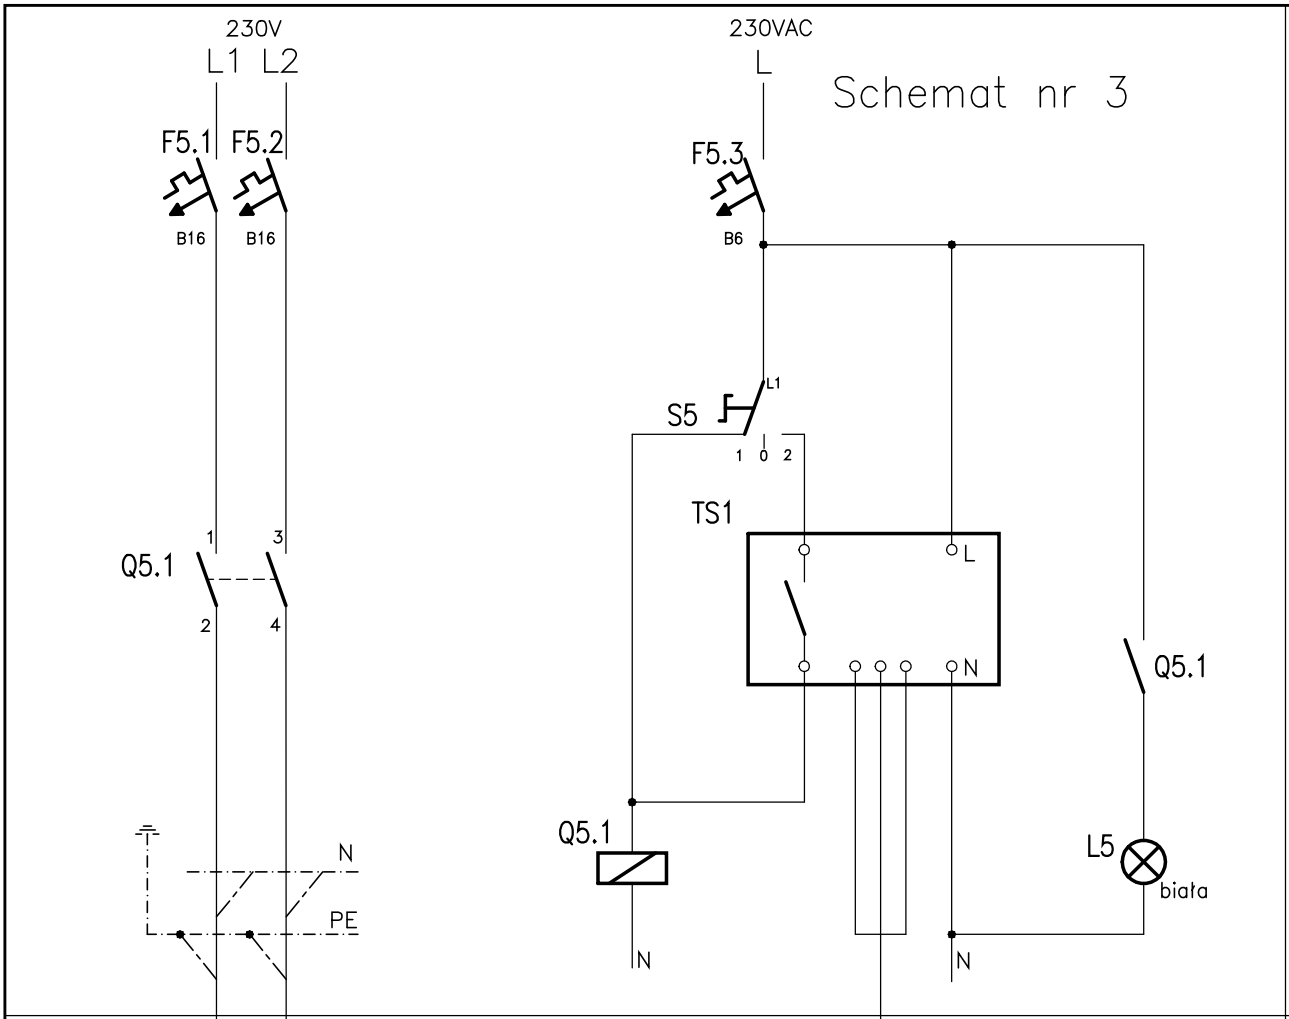


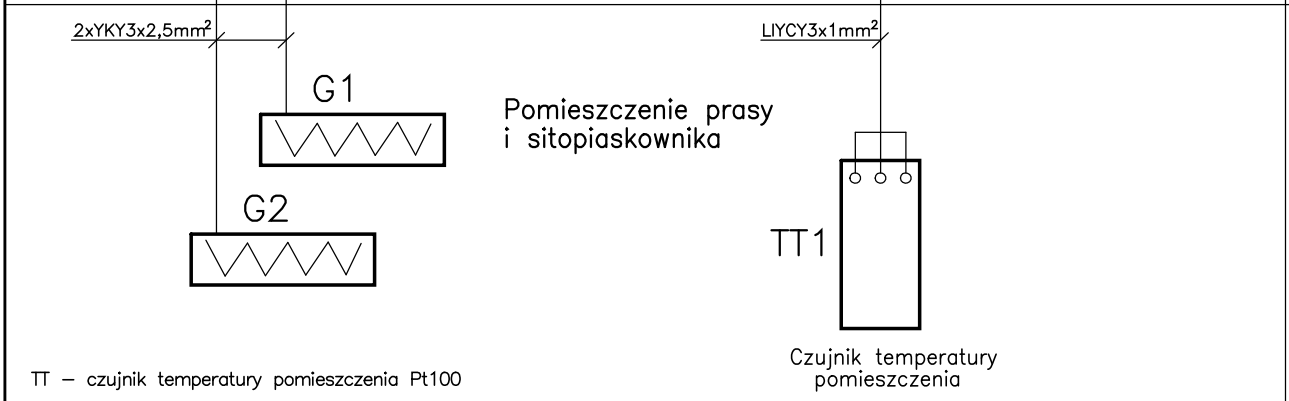

TT – czujnik temperatury pomieszczenia Pt100

G1,G2 – grzejnik przemysłowy ze stali nierdzewnej
IP65, P=1000W, U=230V
+ osłona na grzejnik

TS
Regulator temperatury
do zabudowy na szynę DIN35
wejscie: Pt100
wyjście: styk przekaźnika
zasilanie: 230VAC
zakres temperatury:-10C-+50C

Q5.1 – Stycznik instalacyjny
4-stykowy 25A 230VAC

L – Lampki kontrolne 230VAC

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica			
Inwestor	**Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa**		
Inwestycja Lokalizacja	**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2**		
Temat rysunku	Schemat sterowania ogrzewaniem - rozdzielnica R2 **PROJEKT WYKONAWCZY** **Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA**		**Skala:** **Nr rys :** **3.3/4**
Projektował:	**inż. Tomasz Więcek** **MAP/0177/PWOE/07**		**Data:** **08. 2016**
Sprawdził:	**mgr inż. Artur Gawełczyk** **MAP/0039/PWOE/11**		**Nr projektu:** **03/2016**