



Uziom fundamentowy wykonać taśmą stalową ocynk.

2. Uziom fundamentowy połączyć taśmą FeZn 30x4 (poprzez spawanie) z instalacją połączeń wyrównawczych. Długość spoiny spawu min. 2x50mm.

4. W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub fundamentu należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm na wewnątrz ściany (fundamentu).



6. Przewody odprowadzające – FeZn $\varnothing 8\text{mm}$ w rurkach pod tynkiem

8. Do instalacji odgromowej połączyć wszelkie elementy nie zaznaczone na rzucie jak anteny, kominy, wywietrzniki, wentylatory dachowe itp.

Drut Fe/Zn ø8 ————

Złącze kontrolne ZK-2

Zwód pionowy $h=1\text{m}$

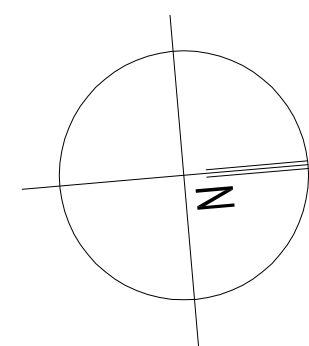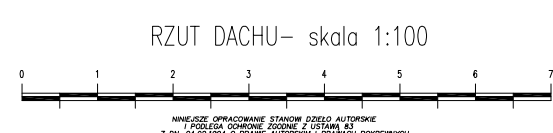

obiekt:	Budynek sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Okulicach
adres:	Okulice, woj. małopolskie, działki nr 761 i 762
stadium:	projekt budowlano-wykonawczy

projektował	nr uprawnień	podpis	rysunek:			
mgr inż. Krzysztof Drogoś	95/2002		RZUT DACHU			
sprawdził	nr uprawnień	podpis	branza:	data:	skala:	nr rysunku:
			elektr.	09.2009	1:100	3