



TG WYPOSAŻENIE +ELEVACJA

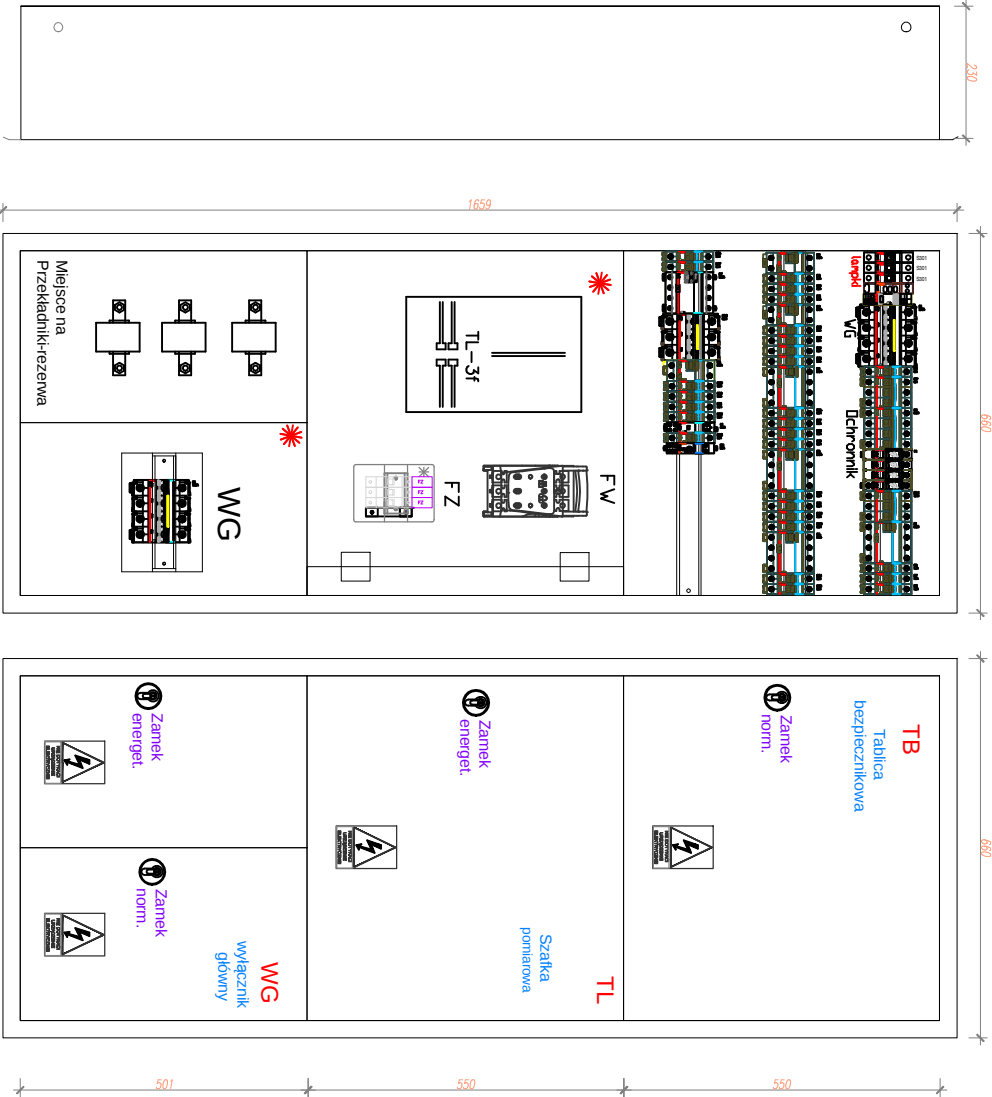

* Przystosowane do plombowania

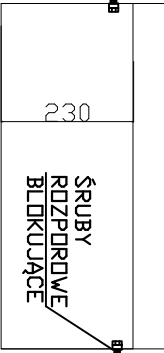

INWESTOR ADRES		Gmina Rzeszawa ul. Długa 21 32-765 Rzeszawa		ELEKTRYCZNA BUDOWLANY Październik 2015		PROJEKTANT		mgr inż. KRZYSZTOF PŁAZA Nr uprawnień: MAP/0355/PWOE/07 specjalność: sieć, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	
RYSUNEK		ELEVACJA TABLICZKI ELEKTRYCZNEJ GŁÓWNEJ TG I KOMPUTEROWEJ TK		SKALA		SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. PIOTR KAPUŚCIŃSKI Nr uprawnień: 338/2001 specjalność: sieć, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	
TEMAT ADRES		- - Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego na budynek rehabilitacji wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną) i infrastrukturą towarzyszącą tj. instalacją oświetlenia zewnętrznego, zewnętrzną instalacją kanalizacji opadowej, likwidacją istniejącego utwardzenia terenu, utwardzeniem drożdżcia i dojazdu oraz budową dziesięciu miejsc postojowych na działce nr 56512 obr. Rzeszawa w miejscowości Rzeszawa.		OPRACOWAŁ		mgr inż. ZBIGNIEW LEŚNIAK		NR RYS. E5	

OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FV - zabezpieczenie WLZ - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposażony w człon przedzieleniowy, ale bez członu zwarciodawego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty zabudowane w osłonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostępną dla Odbiorcy dwiugną złączką/wyłącz.

